


～ 事務局からの説明まとめ ～

○各計画の関係と課題 (抜粋)

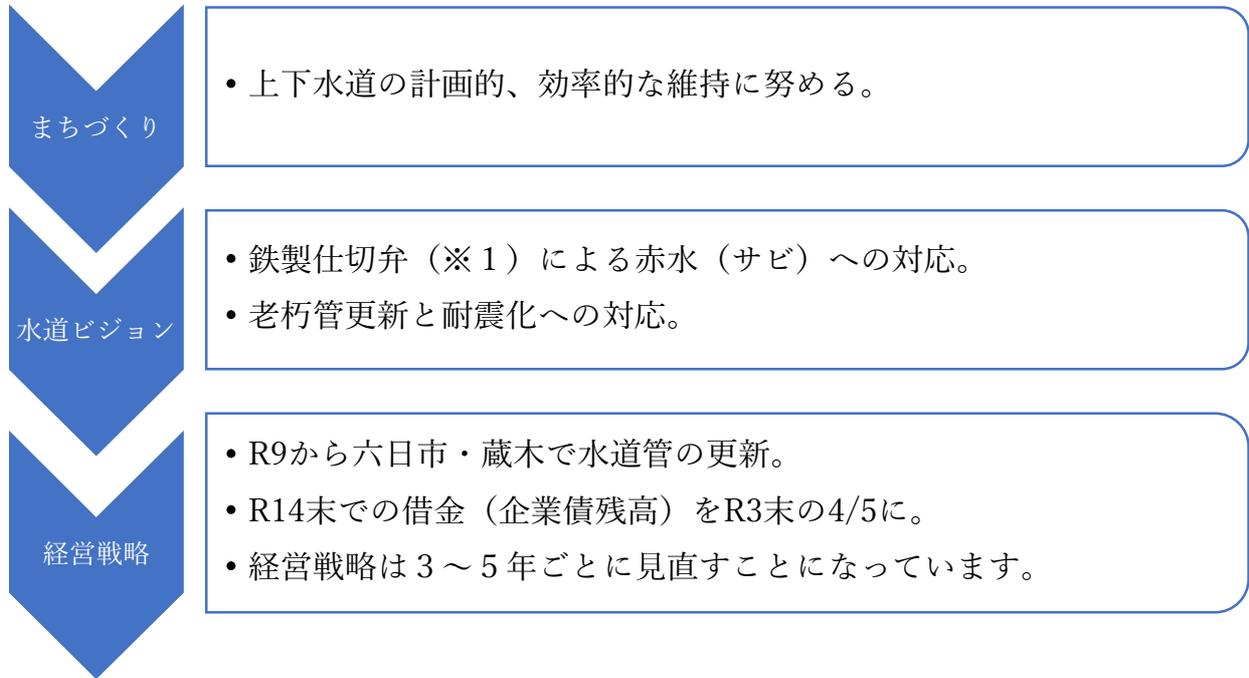

※鉄製仕切弁＝水道管に設置されていて、水の流れを変えたり止めたりするもの。

○諮問の趣旨 (要約)

当町の水道管は、耐用年数（40年）を経過するものが増えています。

この度、向こう10年間の経営戦略を改定しました。



令和9年度から蔵木・六日市地区での大規模な水道管更新工事で老朽化対策したい。


その更新工事費用の捻出と水道事業の安定的な運営のため、料金の値上げをお願いしたい。

○今後のご審議のポイント

改定予定の令和9年度を軸に、令和14年度までの経営状況と水道をお使いの皆様への影響を中心にご議論をお願いします。

- ① 計画期間内での安定経営の見通しが立っているか。(諮問の料金水準・改定時期に対して)
- ② 住民の生活、負担への配慮や役場がしていくべきことに何か。(付帯意見として)

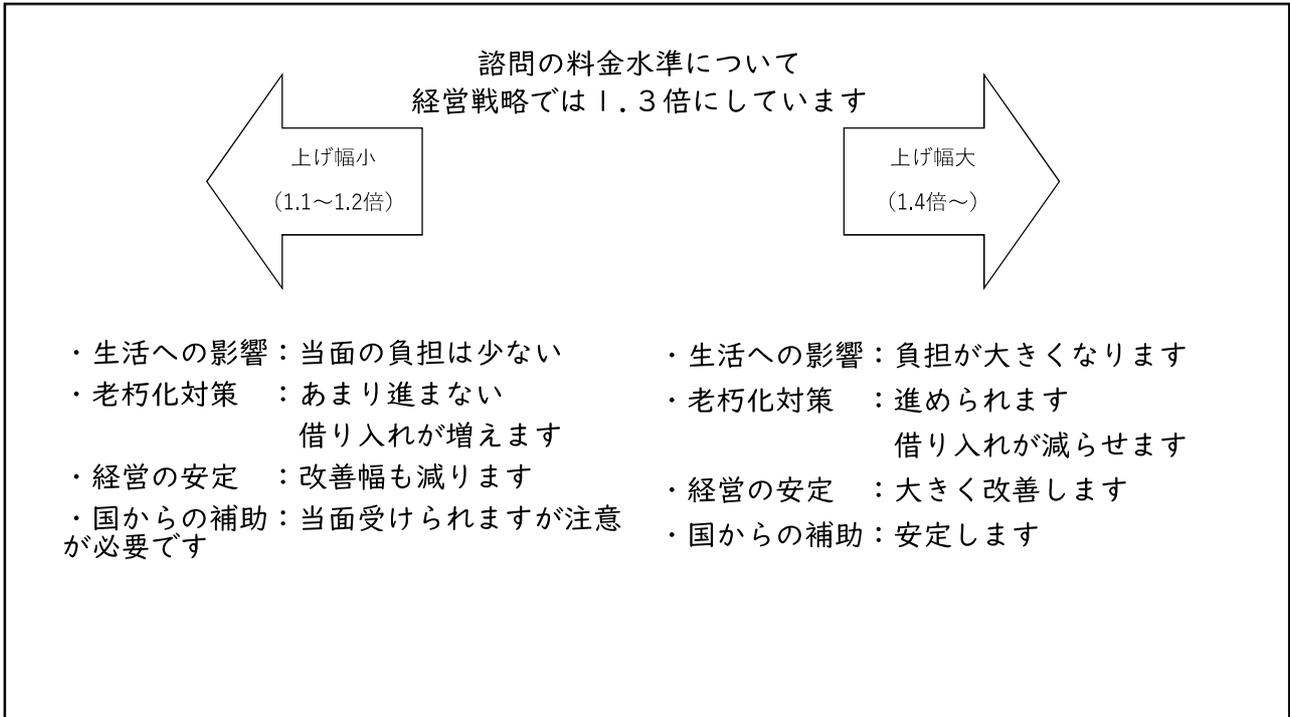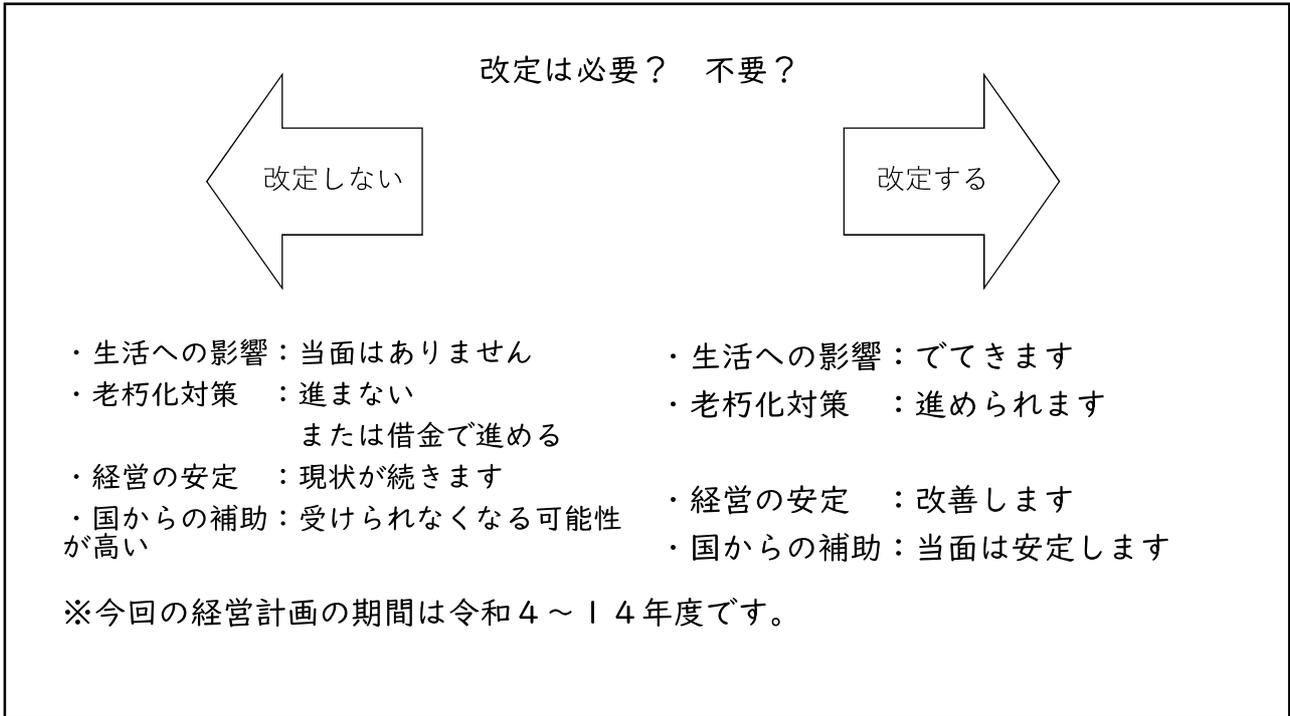

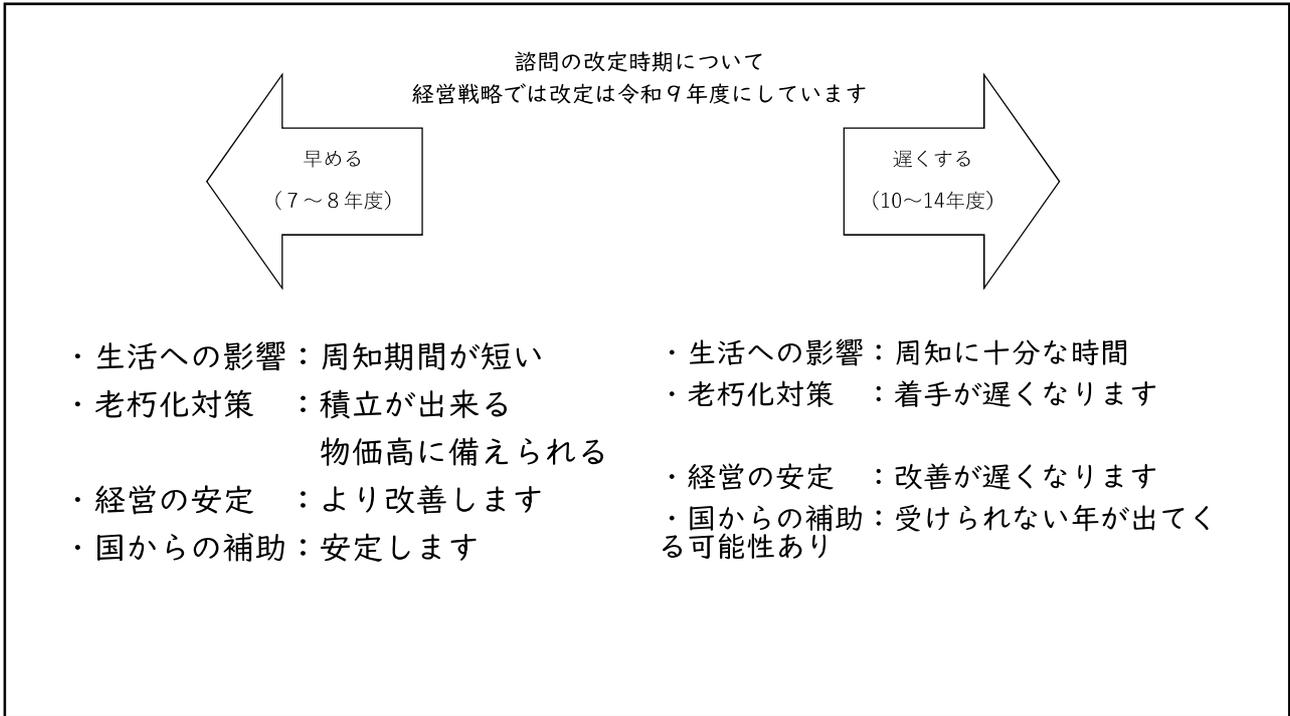

料金改定しない場合について  
更新工事をどのように行うのか？

※この場合は、最終的には役場の方で経営戦略を作り直します。  
審議委員の皆様からは色々なご意見を賜りたいと思います。